


Elskjema Tempora

m/kimehammer og evt. fasadeur



OLSEN
NAUEN

KLOKKESTØPERI • 1844

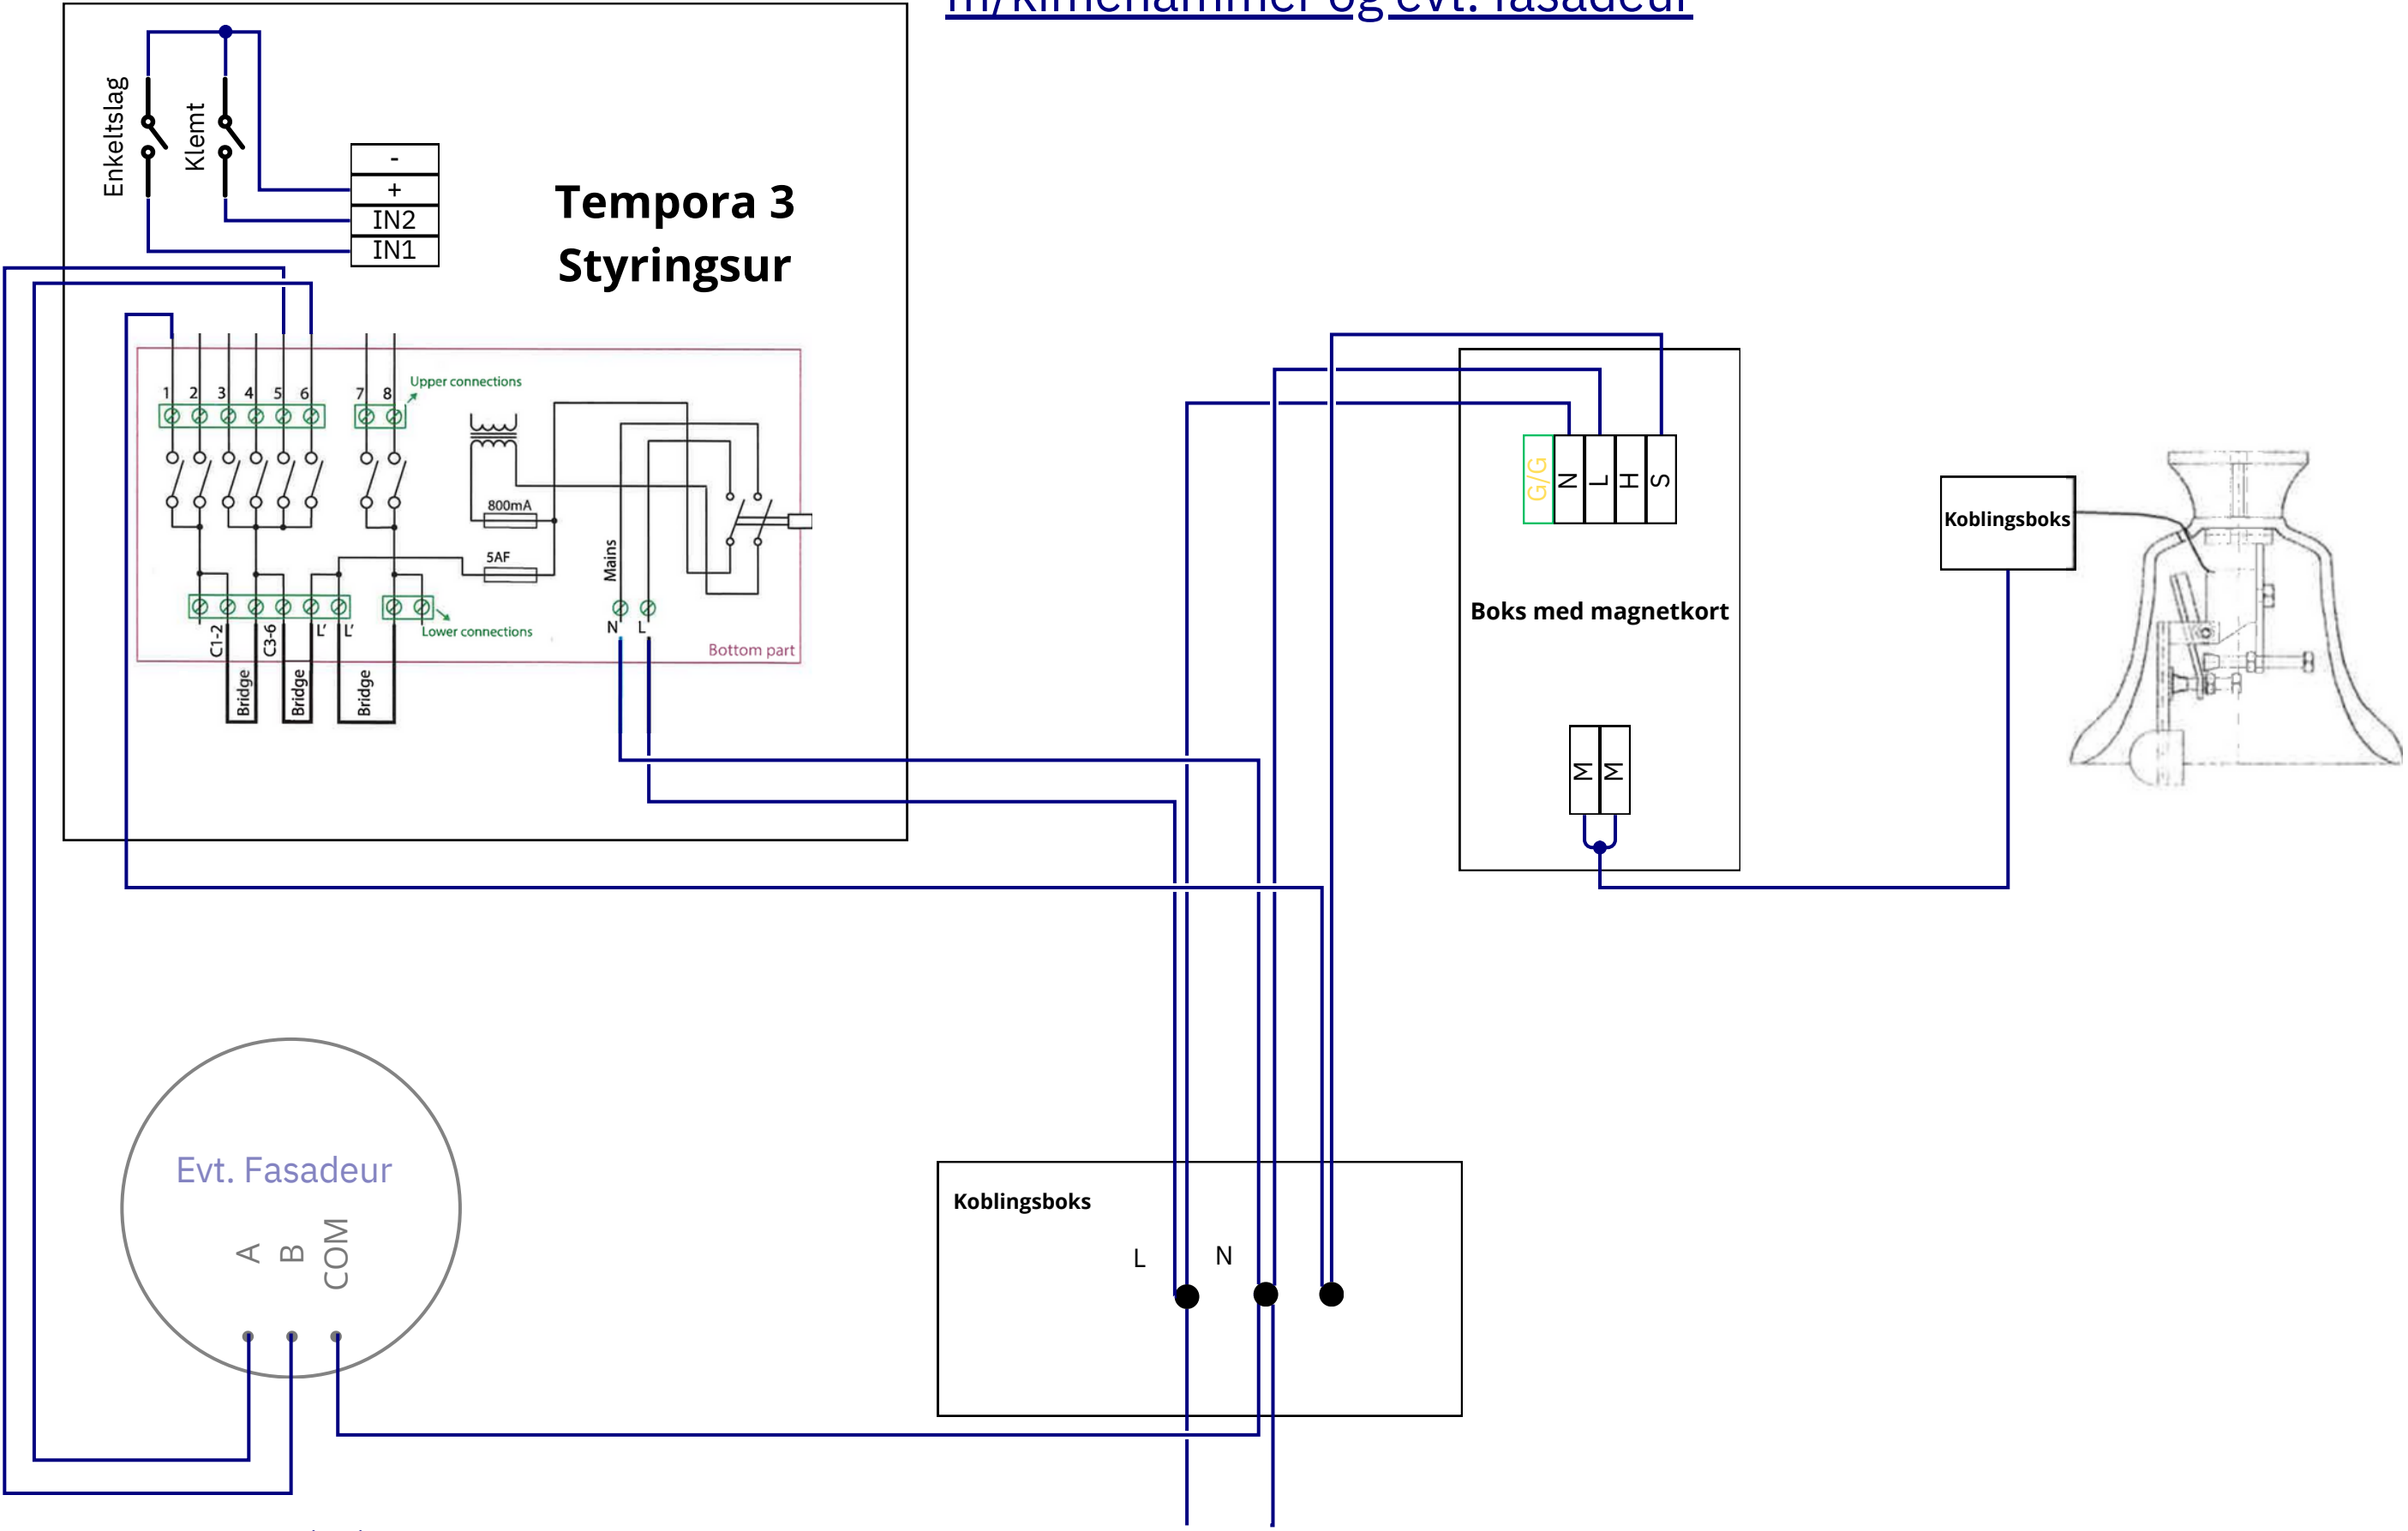

--- SIGNALCABLES (UTP)
— HIGH VOLTAGE(230V/400V)

Tilførsel 230V